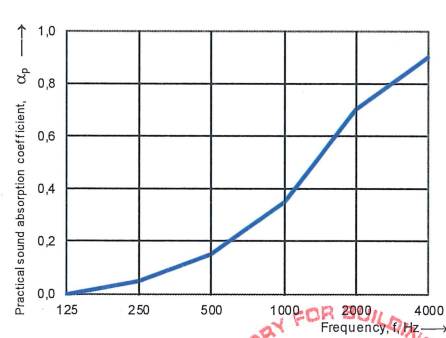


## Protokoll

Sound absorption coefficient according to ISO 11654																																																										
Measurement of sound absorption coefficient in a reverberation room																																																										
Client:	XAL GmbH, Auer-Welsbach-Gasse 36, AT-8055 Graz																																																									
Date of test:	25.09.2025																																																									
Description:	Produktname: FELT 9; Hohlraumabstand 0mm Type: single layer, PET felt																																																									
Object:	Prüfung gemäß EN ISO 354. Aufbau des Prüfkörpers gemäß EN ISO 354, Punkt 6.2.1 sowie Anhang B, B.2 Aufbau Typ A.  Aufbau bestehend aus insgesamt 3 Stück Akustikpaneel (Außenabmessung je: 2800 x 1220 mm, L x B, d = 9 mm). Elemente auf Boden aufliegend.  Element bestehend aus PET-Filz.  Paneel: FELT 9  Umlaufende Holzrahmenkonstruktion (MDF, d = 19 mm). Anschlussfuge zum Boden und zum Prüfkörper mit Klebeband und Leinölkitt verschlossen.  • Prüfkörperfläche: 3660 mm x 2800 mm, L x B = 10,18 m² • Abstand vom Boden zur Unterkante des Prüfkörpers: - mm • Konstruktionshöhe: d ~9 mm • Gewicht je Element: ~6,55 kg • Rohdichte lt. Antragsteller: 1,9 kg/m³																																																									
Empty reverberation room:	Reverberation room with object																																																									
Relative humidity:	60,3 %																																																									
Temperature:	21,0 °C																																																									
Barometric pressure:	97,7 kPa																																																									
	Relative humidity: 60,6 %																																																									
	Temperature: 21,0 °C																																																									
	Barometric pressure: 97,8 kPa																																																									
Surface area:	10,25 m²																																																									
Room volume:	244,3 m³																																																									
Total room area $S_T$ :	240,1 m²																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequency f [Hz]</th> <th><math>\alpha_p</math> 1/1 octave</th> <th><math>\alpha_s</math> 1/3 octave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100</td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr><td>125</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>160</td><td></td><td>0,01</td></tr> <tr><td>200</td><td></td><td>0,03</td></tr> <tr><td>250</td><td>0,05</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>315</td><td></td><td>0,05</td></tr> <tr><td>400</td><td></td><td>0,09</td></tr> <tr><td>500</td><td>0,15</td><td>0,13</td></tr> <tr><td>630</td><td></td><td>0,18</td></tr> <tr><td>800</td><td></td><td>0,27</td></tr> <tr><td>1000</td><td>0,35</td><td>0,37</td></tr> <tr><td>1250</td><td></td><td>0,48</td></tr> <tr><td>1600</td><td></td><td>0,60</td></tr> <tr><td>2000</td><td>0,70</td><td>0,68</td></tr> <tr><td>2500</td><td></td><td>0,79</td></tr> <tr><td>3150</td><td></td><td>0,87</td></tr> <tr><td>4000</td><td>0,90</td><td>0,94</td></tr> <tr><td>5000</td><td></td><td>0,96</td></tr> </tbody> </table>		Frequency f [Hz]	$\alpha_p$ 1/1 octave	$\alpha_s$ 1/3 octave	100		0,00	125	0,00	0,00	160		0,01	200		0,03	250	0,05	0,04	315		0,05	400		0,09	500	0,15	0,13	630		0,18	800		0,27	1000	0,35	0,37	1250		0,48	1600		0,60	2000	0,70	0,68	2500		0,79	3150		0,87	4000	0,90	0,94	5000		0,96
Frequency f [Hz]	$\alpha_p$ 1/1 octave	$\alpha_s$ 1/3 octave																																																								
100		0,00																																																								
125	0,00	0,00																																																								
160		0,01																																																								
200		0,03																																																								
250	0,05	0,04																																																								
315		0,05																																																								
400		0,09																																																								
500	0,15	0,13																																																								
630		0,18																																																								
800		0,27																																																								
1000	0,35	0,37																																																								
1250		0,48																																																								
1600		0,60																																																								
2000	0,70	0,68																																																								
2500		0,79																																																								
3150		0,87																																																								
4000	0,90	0,94																																																								
5000		0,96																																																								
 <p>Practical sound absorption coefficient <math>\alpha_p</math> vs Frequency [Hz]</p>																																																										
Klassifizierung gemäß EN ISO 11654:1997 Der Gegenstand entspricht gemäß Tabelle B.1 (Klassifizierung des Schallabsorbers) der Schallabsorberklasse E																																																										
Weighted sound absorption coefficient according to ISO 11654 $\alpha_w = 0,25$ (H) It is strongly recommended to use this single-number rating in combination with the complete sound absorption coefficient curve.																																																										
Name of test institute:	Labor für Bauphysik																																																									
No. of test report:	B25-044-A17016-355a_kaso																																																									
Date: 25.09.2025	Signature: DIJ. Kasim																																																									